




Laterizi FAUCI Produzione Srl

Contrada Bordea - Sciacca (AG)

ISOPOR P800 ARM 35x25x25

Scheda tecnica

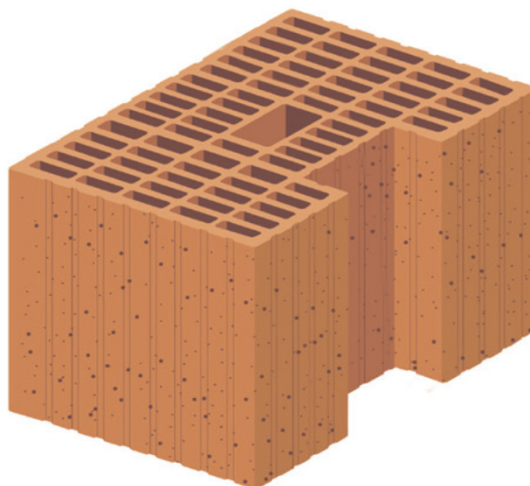

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL BLOCCO (UNI 771-1)		
DESCRIZIONE		Blocco in laterizio porizzato con giacitura a fori verticali
CLASSIFICAZIONE		LD, Elemento per muratura in laterizio in muratura protetta, strutturale.
CATEGORIA BLOCCHI		II
FORATURA	%	45
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA	daN/m ³	819
CONDUTTIVITA' EQUIVALENTE DEL BLOCCO	W/mK	0,176

RESISTENZA MECCANICA DEI BLOCCHI		
RESISTENZA A COMPRESSIONE NELLA DIREZIONE DEI FORI	N/mm ²	> 12
RESISTENZA A COMPRESSIONE NELLA DIREZIONE NORMALE AI FORI	N/mm ²	> 2

MATERIALE IN OPERA PER m ² DI MURO		
TIPO DI PARETE		Parete monostrato spessore cm 35
NUMERO DI ELEMENTI IN OPERA		15,02
MALTA (spessore dei giunti 8 mm)	dm ³	30,55
MASSA SUPERFICIALE PER m ² DI PARETE (con intonaco cm 1,5+1,5)	daN/m ²	363

CARATTERISTICHE TERMICHE, ACUSTICHE E DI RESISTENZA AL FUOCO			
ISOLAMENTO TERMICO (UNI EN 1745)		Malta tradizionale ($\lambda=0.93$ W/mK)	Malta termica ($\lambda=0.18$ W/mK)
CONDUTTIVITA' TERMICA EQUIVALENTE λ_e	W/mK	0,201	0,172
RESISTENZA TERMICA	m ² K/W	1,742	2,030
TRASMITTANZA DELLA PARETE "U"	W/m ² K	0,523	0,454
TRASMITTANZA DELLA PARETE INTONACATA "U"	W/m ² K	0,514	0,448
FATTORE DI DECREMENTO (ATTENUAZIONE)	-	0,150	0,120
RITARDO FATTORE DI DECREMENTO (SFASAMENTO)	h	14,26	15,40
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA $ Y_{iel} $	W/m ² K	0,077	0,054
PERMEABILITA' AL VAPORE δ	daN/msPa	19,3x10E-12	
POTERE FONOISOLANTE R_w	dB	53 (valore calcolato)	
RESISTENZA AL FUOCO R.E.I.	min	240 (valore tabellare F< 55% - intonaco normale)	

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
La muratura va realizzata con i blocchi disposti a fori verticali, i giunti sia orizzontali che verticali (interrotti centralmente per cm 2) dello spessore di 8 mm devono essere realizzati con malta cementizia di classe uguale o superiore a M10, l'armatura orizzontale va diposta ogni due letti di malta mentre quella verticale va collocata a ciascuna estremità di ogni parete, ad ogni intersezione con pareti portanti, ad ogni apertura e comunque ad interasse non superiore a 4 m. I laterizi vanno bagnati prima della posa e la messa in opera deve essere fatta prevedendo un opportuno sfalsamento dei giunti verticali.

VOCE DI CAPITOLATO
Muratura portante dello spessore di 35 cm, realizzata in blocchi di laterizio porizzato tipo ISOPOR P800 ARM 35x25x25 marcati CE in categoria II sistema 4 secondo UNI EN 771-1, aventi peso specifico apparente (vuoto x pieno) non inferiore a 800 daN/m ³ , posti in opera a fori verticali, con malta cementizia di classe uguale o superiore a M10, armatura verticale ed orizzontale in acciaio B450C, giunti sia verticali che orizzontali (interrotti centralmente per 2 cm) dello spessore di mm 8. Sono compresi e compensati nel prezzo il trasporto, la posa in opera, l'onere dei ponteggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.