


Laterizi FAUCI Produzione Srl

Contrada Bordea - Sciacca (AG)

ISOPOR T700 30x15x25

Scheda tecnica

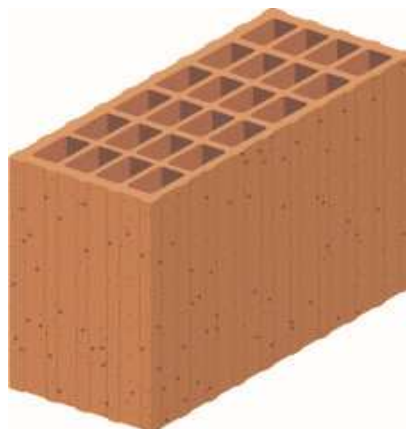

| DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL BLOCCO (UNI 771-1) | | |
|--|--------------------|---|
| DESCRIZIONE | | Blocco in laterizio porizzato con giacitura a fori verticali |
| CLASSIFICAZIONE | | LD, Elemento per muratura in laterizio in muratura protetta, non strutturale. |
| CATEGORIA BLOCCHI | | II |
| FORATURA | % | 59,46 |
| MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA | daN/m ³ | 604 |
| CONDUTTIVITA' EQUIVALENTE DEL BLOCCO | W/mK | 0,168 |

| RESISTENZA MECCANICA DEI BLOCCHI | | |
|---|-------------------|-------|
| RESISTENZA A COMPRESSIONE NELLA DIREZIONE DEI FORI | N/mm ² | > 5,0 |
| RESISTENZA A COMPRESSIONE NELLA DIREZIONE NORMALE AI FORI | N/mm ² | > 1,5 |

| MATERIALE IN OPERA PER m ² DI MURO | | |
|---|--------------------|----------------------------------|
| TIPO DI PARETE | | Parete monostrato spessore cm 15 |
| NUMERO DI ELEMENTI IN OPERA | | 12,58 |
| MALTA (spessore dei giunti 8 mm) | dm ³ | 12,75 |
| MASSA SUPERFICIALE PER m ² DI PARETE (con intonaco cm 1,5+1,5) | daN/m ² | 162 |

| CARATTERISTICHE TERMICHE, ACUSTICHE E DI RESISTENZA AL FUOCO | | | |
|--|--------------------|---|--------------------------------------|
| ISOLAMENTO TERMICO (UNI EN 1745) | | Malta tradizionale ($\lambda=0.93$ W/mK) | Malta termica ($\lambda=0.18$ W/mK) |
| CONDUTTIVITA' TERMICA EQUIVALENTE λ_e | W/mK | 0,184 | 0,168 |
| RESISTENZA TERMICA | m ² K/W | 0,814 | 0,893 |
| TRASMITTANZA DELLA PARETE "U" | W/m ² K | 0,931 | 0,866 |
| TRASMITTANZA DELLA PARETE INTONACATA "U" | W/m ² K | 0,904 | 0,843 |
| FATTORE DI ATTENUAZIONE f_d (ATTENUAZIONE) | - | 0,755 | 0,738 |
| FATTORE DI DECREMENTO ϕ (SFASAMENTO) | h | 4,90 | 5,13 |
| TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA $ Y_{ie} $ | W/m ² K | 0,742 | 0,674 |
| PERMEABILITA' AL VAPORE δ | daN/msPa | 19,3x10E-12 | |
| POTERE FONOISOLANTE R_w | dB | 44 (valore calcolato) | |
| RESISTENZA AL FUOCO E.I. | min | 60 (valore tabellare F> 55% - intonaco normale) | |
| | min | 120 (valore tabellare F> 55% - intonaco protettivo) | |

| ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO |
|--|
| Il tramezzo va realizzato con i blocchi disposti a fori verticali, i giunti sia orizzontali che verticali (interrotti centralmente per cm 2) dello spessore di 8 mm devono essere realizzati con malta cementizia di classe uguale o superiore a M2,5. I laterizi vanno bagnati prima della posa e la messa in opera deve essere fatta prevedendo un opportuno sfalsamento dei giunti verticali. |

| VOCE DI CAPITOLATO |
|--|
| Tramezzo dello spessore di 15 cm, realizzato in blocchi di laterizio porizzato tipo ISOPOR T700 30x15x25 marcati CE in categoria II sistema 4 secondo UNI EN 771-1, aventi peso specifico apparente (vuoto x pieno) non superiore a 700 daN/m ³ , posti in opera a fori verticali, con malta cementizia di classe uguale o superiore a M2,5, giunti sia verticali che orizzontali (interrotti centralmente per 2 cm) dello spessore di mm 8. Sono compresi e compensati nel prezzo il trasporto, la posa in opera, l'onere dei ponteggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |