


Laterizi FAUCI Produzione Srl

Contrada Bordea - Sciacca (AG)

Tramezzo porizzato 12x25x50

Scheda tecnica

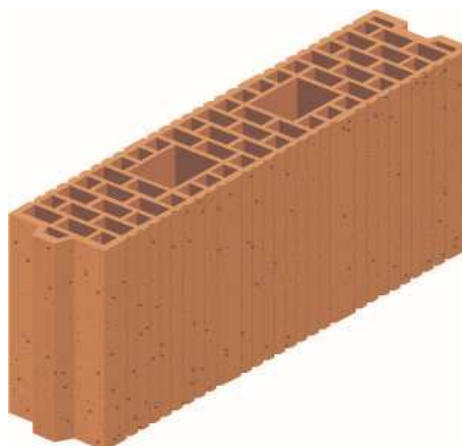

| DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL BLOCCO (UNI 771-1) | | |
|--|--------------------|---|
| DESCRIZIONE | | Blocco ad incastro in laterizio porizzato con giacitura a fori verticali |
| CLASSIFICAZIONE | | LD, Elemento per muratura in laterizio in muratura protetta, non strutturale. |
| CATEGORIA BLOCCHI | | II |
| FORATURA | % | 56,12 |
| MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA | daN/m ³ | 624 |
| CONDUTTIVITA' EQUIVALENTE DEL BLOCCO | W/mK | 0,201 |

| RESISTENZA MECCANICA DEI BLOCCHI | | |
|---|-------------------|-------|
| RESISTENZA A COMPRESSIONE NELLA DIREZIONE DEI FORI | N/mm ² | > 5,0 |
| RESISTENZA A COMPRESSIONE NELLA DIREZIONE NORMALE AI FORI | N/mm ² | > 1,5 |

| MATERIALE IN OPERA PER m ² DI MURO | | |
|---|--------------------|----------------------------------|
| TIPO DI PARETE | | Parete monostrato spessore cm 12 |
| NUMERO DI ELEMENTI IN OPERA | | 7,63 |
| MALTA (spessore dei giunti 8 mm) | dm ³ | 8,14 |
| MASSA SUPERFICIALE PER m ² DI PARETE (con intonaco cm 1,5+1,5) | daN/m ² | 140 |

| CARATTERISTICHE TERMICHE, ACUSTICHE E DI RESISTENZA AL FUOCO | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------------------|
| ISOLAMENTO TERMICO (UNI EN 1745) | | Malta tradizionale ($\lambda=0.93$ W/mK) | Malta termica ($\lambda=0.18$ W/mK) |
| CONDUTTIVITA' TERMICA EQUIVALENTE λ_e | W/mK | 0,224 | 0,217 |
| RESISTENZA TERMICA | m ² K/W | 0,535 | 0,554 |
| TRASMITTANZA DELLA PARETE "U" | W/m ² K | 1,258 | 1,228 |
| TRASMITTANZA DELLA PARETE INTONACATA "U" | W/m ² K | 1,209 | 1,182 |
| FATTORE DI ATTENUAZIONE f_d (ATTENUAZIONE) | - | 0,854 | 0,851 |
| FATTORE DI DECREMENTO ϕ (SFASAMENTO) | h | 3,54 | 3,59 |
| TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA Y_{ief} | W/m ² K | 1,1157 | 1,127 |
| PERMEABILITA' AL VAPORE δ | daN/msPa | 19,3x10E-12 | |
| POTERE FONOISOLANTE R_w | dB | 42,8 (valore calcolato) | |
| RESISTENZA AL FUOCO E.I. | min | 30 (valore tabellare F> 55% - intonaco normale) | |
| | min | 90 (valore tabellare F> 55% - intonaco protettivo) | |

| ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO |
|--|
| Il tramezzo va realizzato con i blocchi disposti a fori verticali, i giunti orizzontali (interrotti centralmente per cm 2) dello spessore di 8 mm devono essere realizzati con malta cementizia di classe uguale o superiore a M2,5. I laterizi vanno bagnati prima della posa e la messa in opera deve essere fatta prevedendo un opportuno sfalsamento dei giunti verticali. |

| VOCE DI CAPITOLATO |
|---|
| Tramezzo dello spessore di 12 cm, realizzato in blocchi ad incastro di laterizio porizzato 12x25x50 marcati CE in categoria II sistema 4 secondo UNI EN 771-1, aventi peso specifico apparente (vuoto x pieno) non superiore a 700 daN/m ³ , posti in opera a fori verticali, con malta cementizia di classe uguale o superiore a M2,5, giunti sia verticali che orizzontali (interrotti centralmente per 2 cm) dello spessore di mm 8. Sono compresi e compensati nel prezzo il trasporto, la posa in opera, l'onere dei ponteggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |